OBEC Slatinky
Zastupitelstvo obce Slatinky

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2018
kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Slatinky se na svém zasedání konaném dne 10.9.2018 usneslo (č. usnesení 27) vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Slatinky. (dále jen „*obec*") je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce") podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky."

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila zaměstnance Obce Slatinky, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x za 6 měsíců

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
   a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
   b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[1].

(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví Olomoucký kraj svým nařízením[2].

(3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

V obci je zřízena ohlašovna požáru na Obecním úřadě Slatinky č.p. 111

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.)

---

[1] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

[2] nařízení Olomouckého kraje č. 3/2005 ze dne 19. 5. 2005

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Ing. Roman Luczka
místostarosta

OBEC SLATINKY
Slatinky 111, 783 42
okres Prostějov
IČO: 288 764

Jaromír Crha
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 13. 9 2018

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 2018

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Zařazení jednotek požární ochrany pro obec v prvním až třetím stupni i požárního poplachu

Okres	Obec	Místní část obce	Rozdělní jednotek PO do jednotlivých stupňů požárního poplachu					
			I. stupeň		II. stupeň		III. stupeň	
			Jednotka PO	Kat.	Jednotka PO	Kat.	Jednotka PO	Kat.
Prostějov	Slatinky	Slatinky	Slatinky	V	Drahanovice	V	Olomouc	I
			Třebčín	III/1	Senice na Hané	III/1	Hněvotín	V
			Kostelec na Hané	II/1	Olšany u Prostějova	III/1	Těšetice	V
			Náměšť na Hané	II/1	Prostějov-Vrahovice	II/1	Plumlov	III/1
			Prostějov	I	Prostějov	I	Dub nad Moravou	II/1

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
JSDH Slatinky v počtu 9 mužů	JPO V	CAS 25 – Š 706 RTHP	1
		DA – Ford Transit	1
		PS 12	1
		Benzinové kalové čerpadlo	1
		Plovoucí čerpadlo – Honda	1
		Elektrocentrála 220 V	1

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
umělé	požární nádrž pod lesem (rybník)	800 m^3	U hráze	celoroční

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Hydrantová síť			
Č.	**Seznam vodních zdrojů**	**Č.**	**Seznam vodních zdrojů**
1	V silnici před domem č. p. 88	**12**	V trávníku před domem č. p. 231
2	V silnici před domem č. p. 21	**13**	V trávníku před domem č. p. 137
3	V silnici před domem č. p. 83	**14**	V trávníku před domem č. p. 148
4	V trávníku před domem č. p. 9	**15**	V trávníku před domem č. p. 175
5	V břehu naproti domu č. p. 109	**16**	V chodníku před domem č. p. 158
6	V chodníku před domem č. p. 30	**17**	Před domem č. p. 176
7	V trávníku před domem č. p. 4	**18**	V trávníku naproti domu č. p. 202
8	V chodníku před domem č. p. 34	**19**	V křižovatce u domu č. p. 209
9	V silnici před domem č. p. 108	**20**	V trávníku před domem č. p. 194
10	V silnici před domem č. p. 126	**21**	Pod schody k chatě č. e. 6
11	V trávníku před domem č. p. 165		

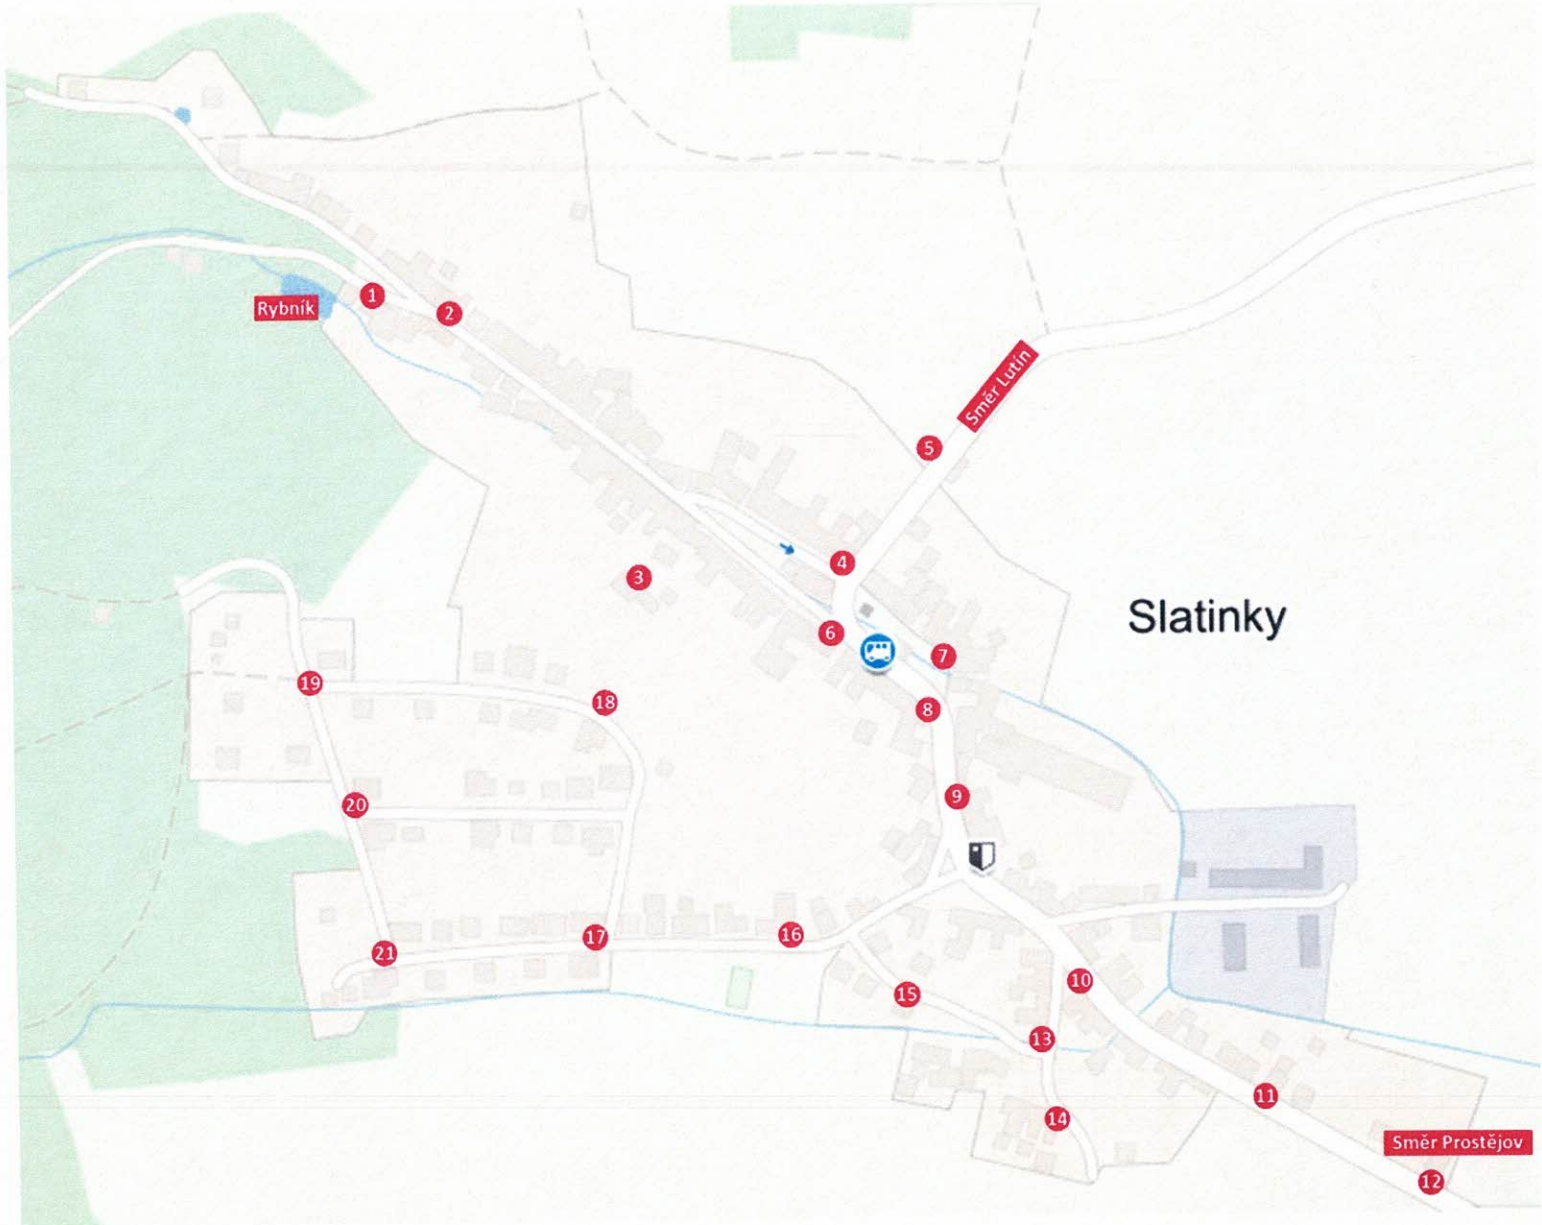
Rybník
Směr Lutín
Slatinky
Směr Prostějov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21